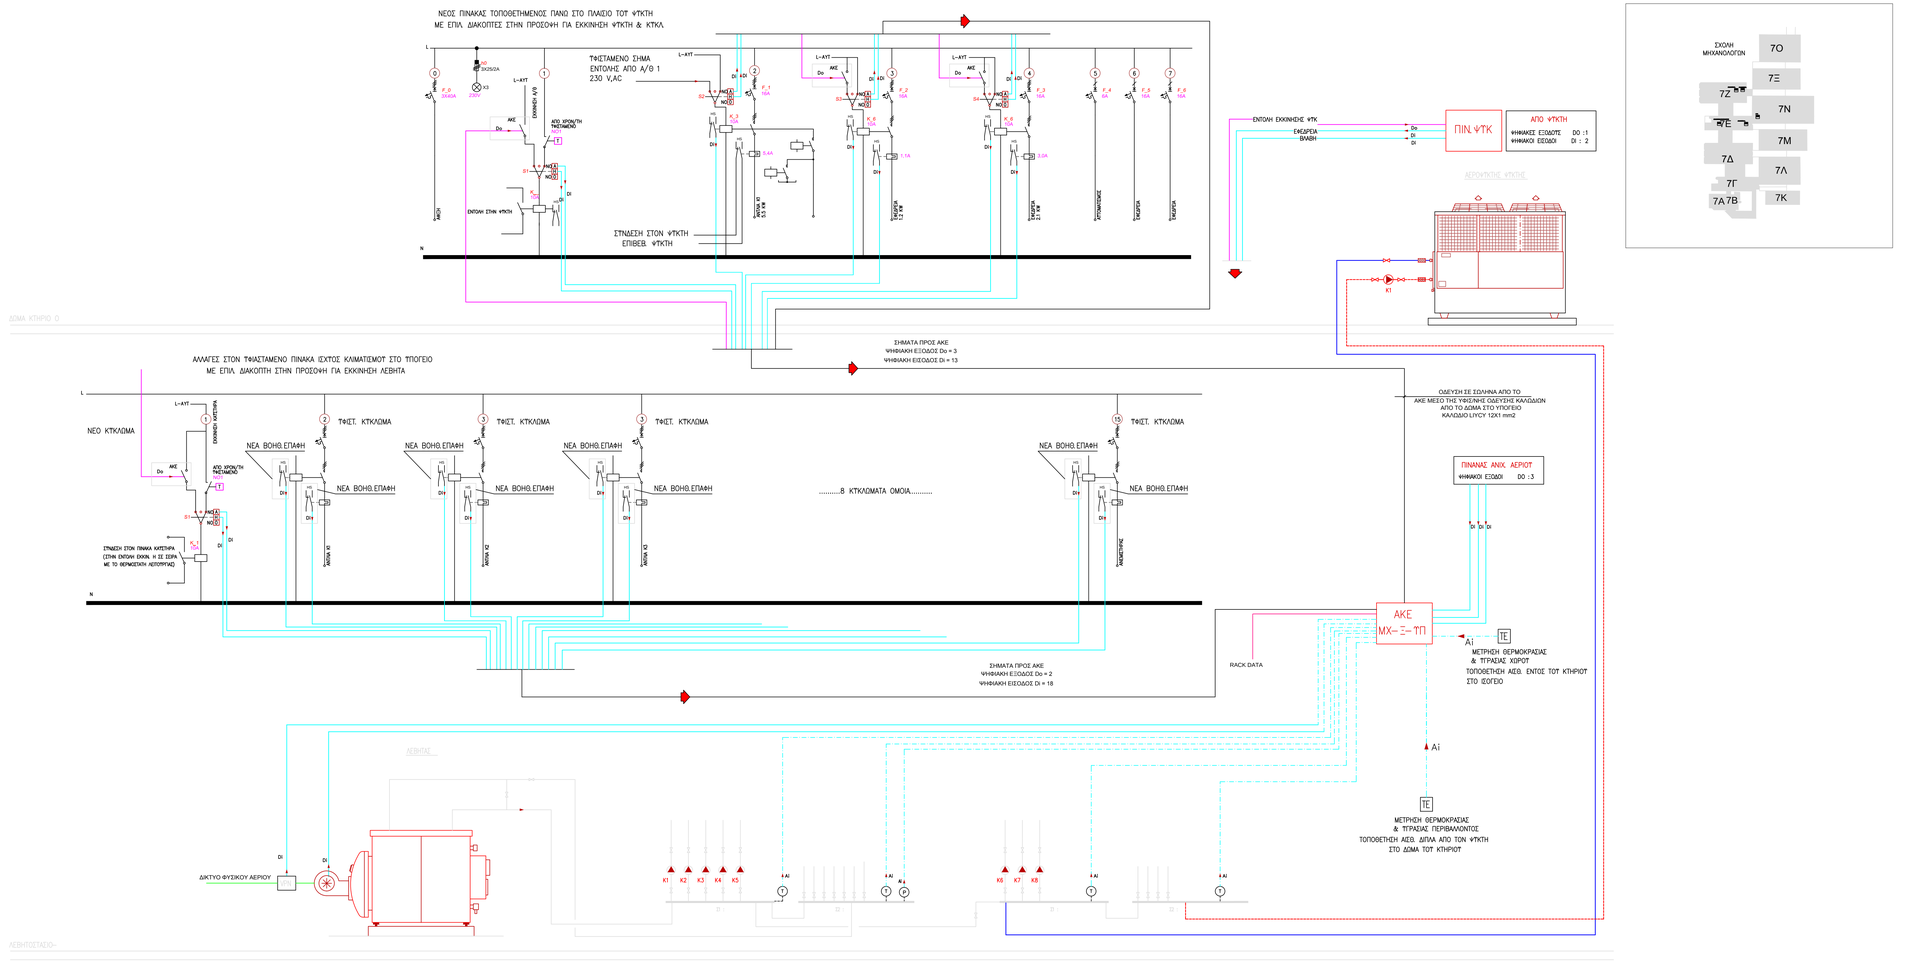

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

	ΚΑΛΩΔΙΟ LiYCY 2x1mm2 ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ
	ΚΑΛΩΔΙΟ LiYCY 4x1mm2 ΑΝΑΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ
	ΚΑΛΩΔΙΟ LiYCY 2x1mm2 ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ
	ΚΑΛΩΔΙΟ LiYCY 4x1mm2 ΑΝΑΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ
	ΚΑΛΩΔΙΟ UTP-Cat6
Do	DIGITAL OUTPUT
DI	DIGITAL INPUT
Ao	ANALOG OUTPUT
AI	ANALOG INPUT
F	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΟΗΣ (FLOW SWITCH)
T	ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ-ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΕΣ. ΧΩΡΟΥ
P	ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΙΕΣΗΣ
FL	ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΠΑΛΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΡΟΗΣ
K	ΘΕΡΜΙΚΟ
	ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ
M A	ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ HAND-OF-AUTO
	ΠΑΡΟΧΟΜΕΤΡΟ ΝΕΡΟΥ
ΑΚΕ	ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ

Digitally signed by IOANNIS KONTOS
Reason: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Date: 2020.05.05 22:21:51 +03'00'

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
Πολυτεχνειούπολη, Ηρ. Πολυτεχνείου 9, 15780 Ζωγράφου, Τηλ.: 2107723753, Fax: 2107721208

ΕΡΓΟ:	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ BMS ΣΕ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ:	ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ BMS

ΗΜ ΜΕΛΕΤΗ	
BMS ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ "Ξ" (ΚΤ. 7Ξ)	**BMS.22**
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΙΟΥΛΙΟΣ 2017	ΚΛΙΜΑΚΑ: ΑΝΕΥ

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ	
ΜΕΛΕΤΕΣ ΗΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ:	ΦΡΑΓΚΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ μηχανολόγος μηχανικός
	ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ μηχανολόγος μηχανικός

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η προϊσταμένη του Τμήματος Μελετών	Η αναπληρώτρια προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΒΟΓΙΑΤΖΗ Πολιτικός Μηχανικός	ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΒΟΓΙΑΤΖΗ Πολιτικός Μηχανικός